

FIG. 1A

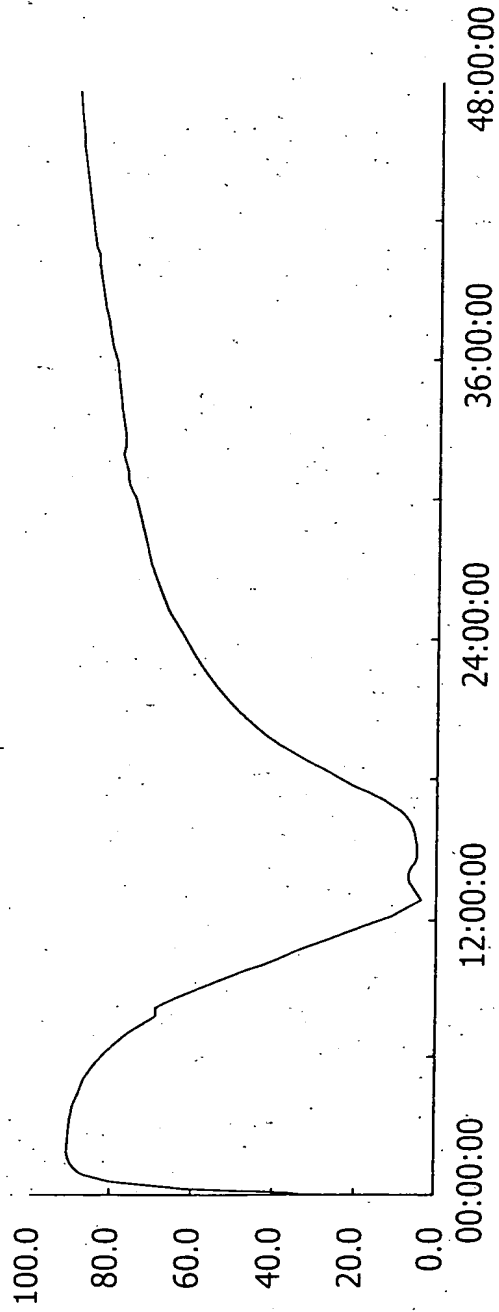


FIG. 1B

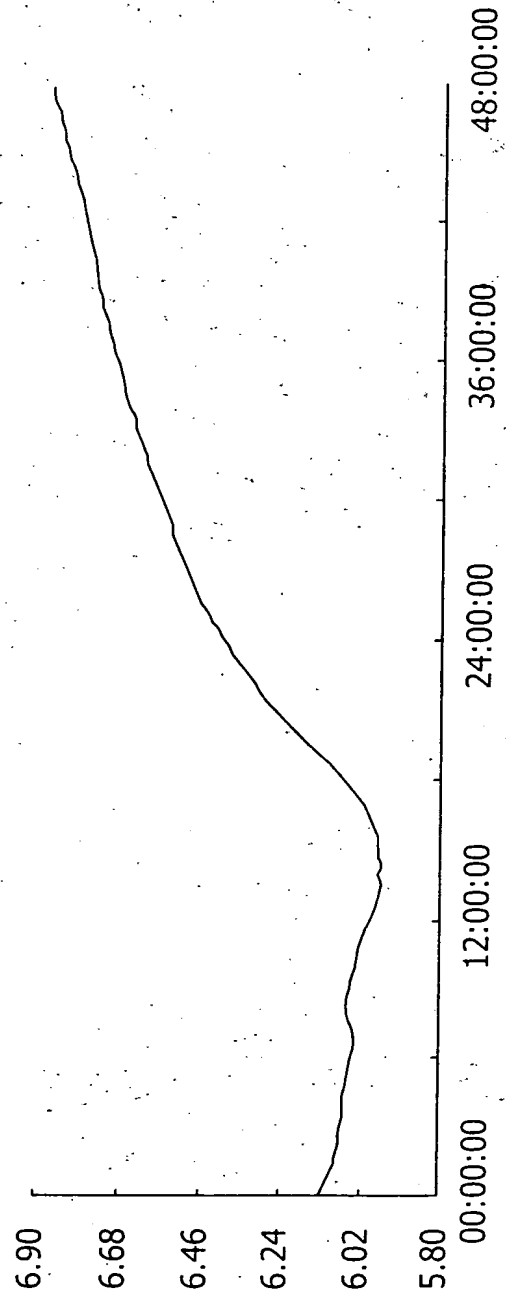


FIG. 2A

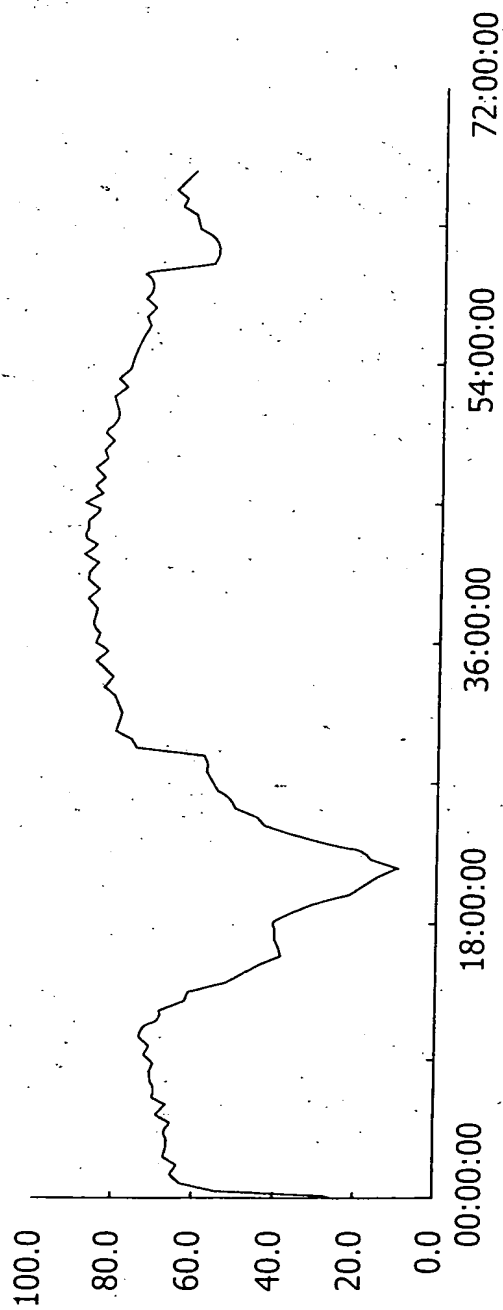


FIG. 2B


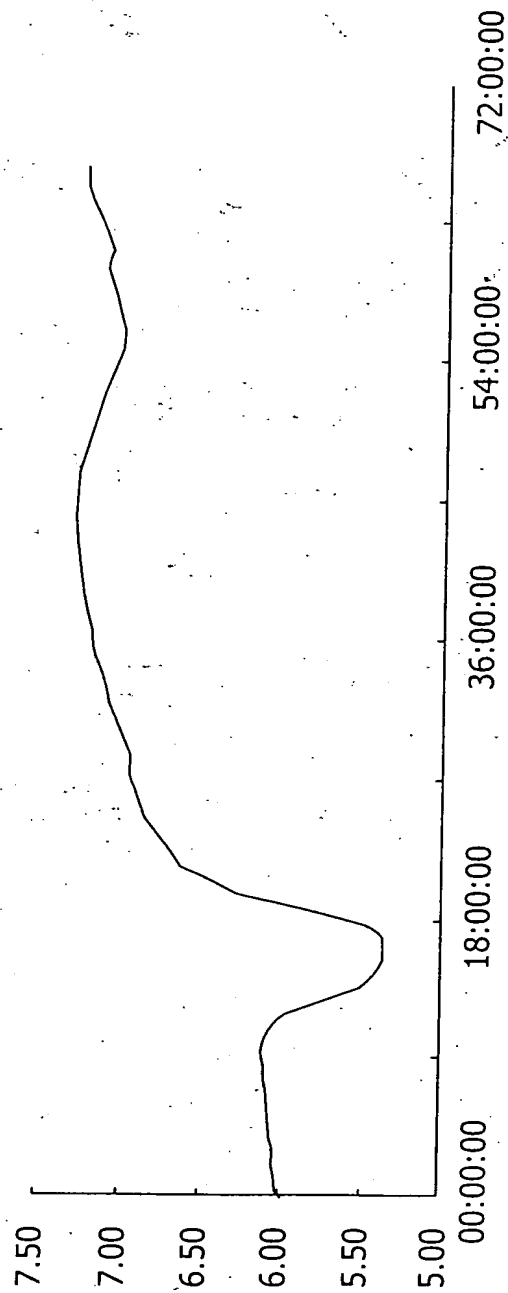


FIG. 3

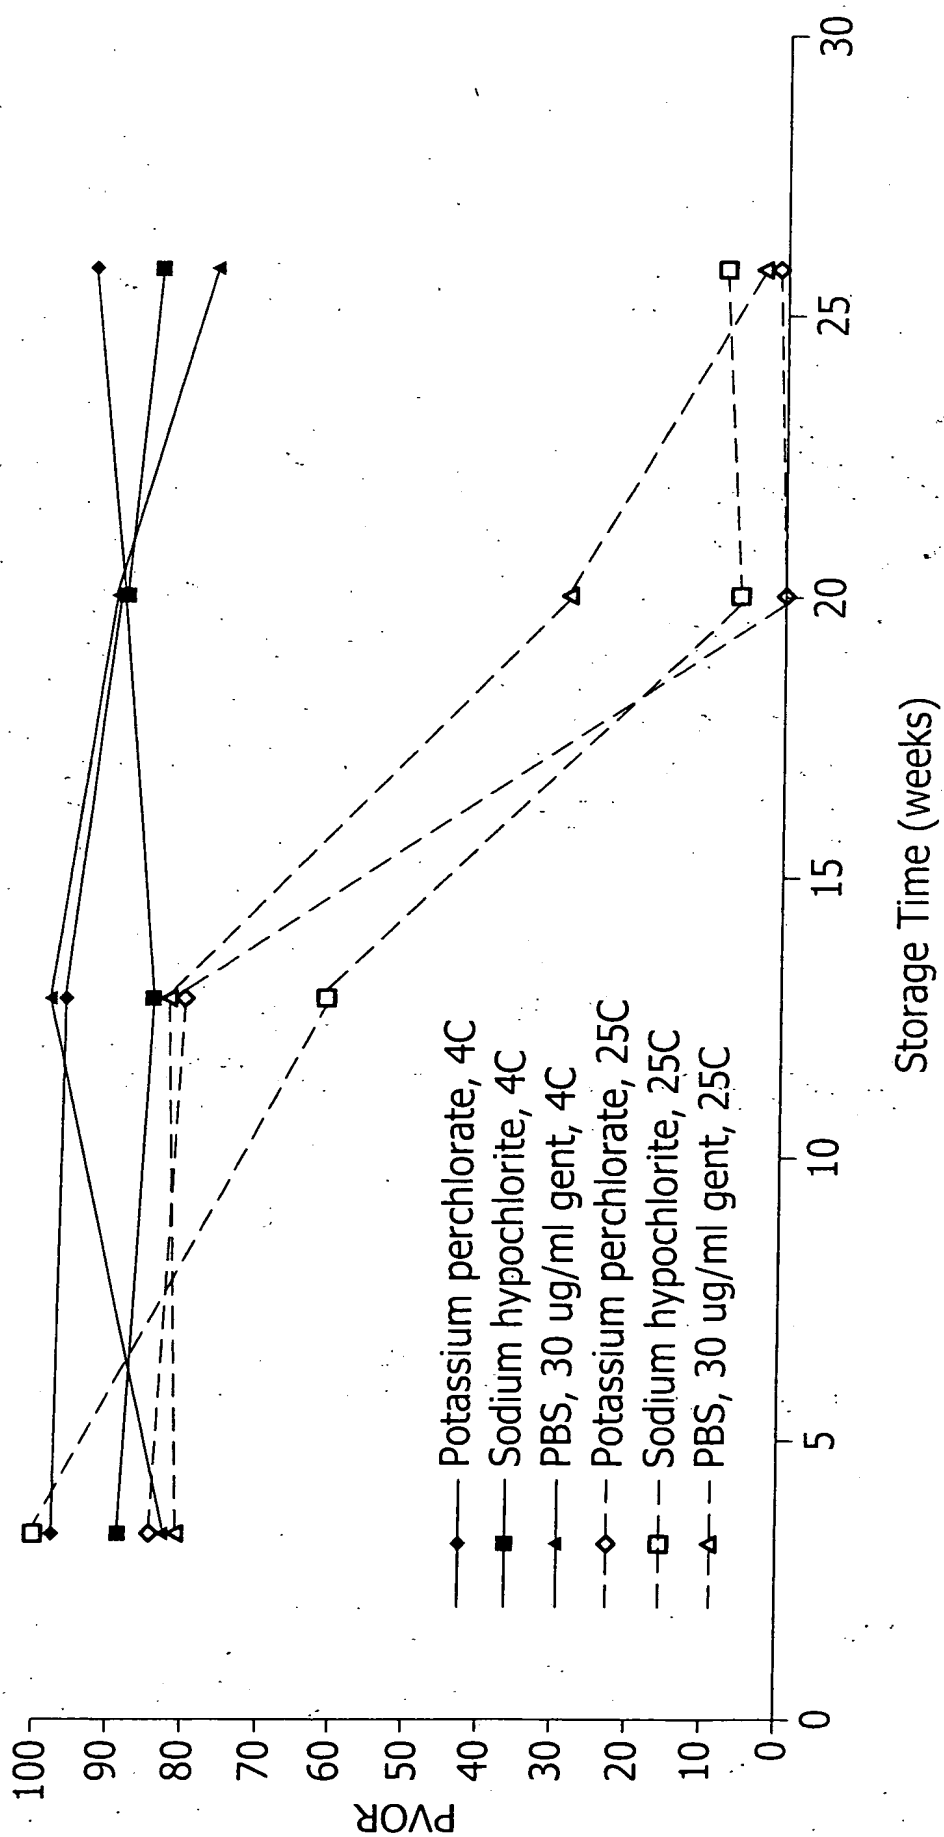

- ◆ — Potassium perchlorate, 4C
- — Sodium hypochlorite, 4C
- ▲ — PBS, 30 ug/ml gent, 4C
- ✕ — RO/DI water, 4C
- ◇ — Potassium perchlorate, 25C
- — Sodium hypochlorite, 25C
- ▴ — PBS, 30 ug/ml gent, 25C
- ✕ — RO/DI water, 25C

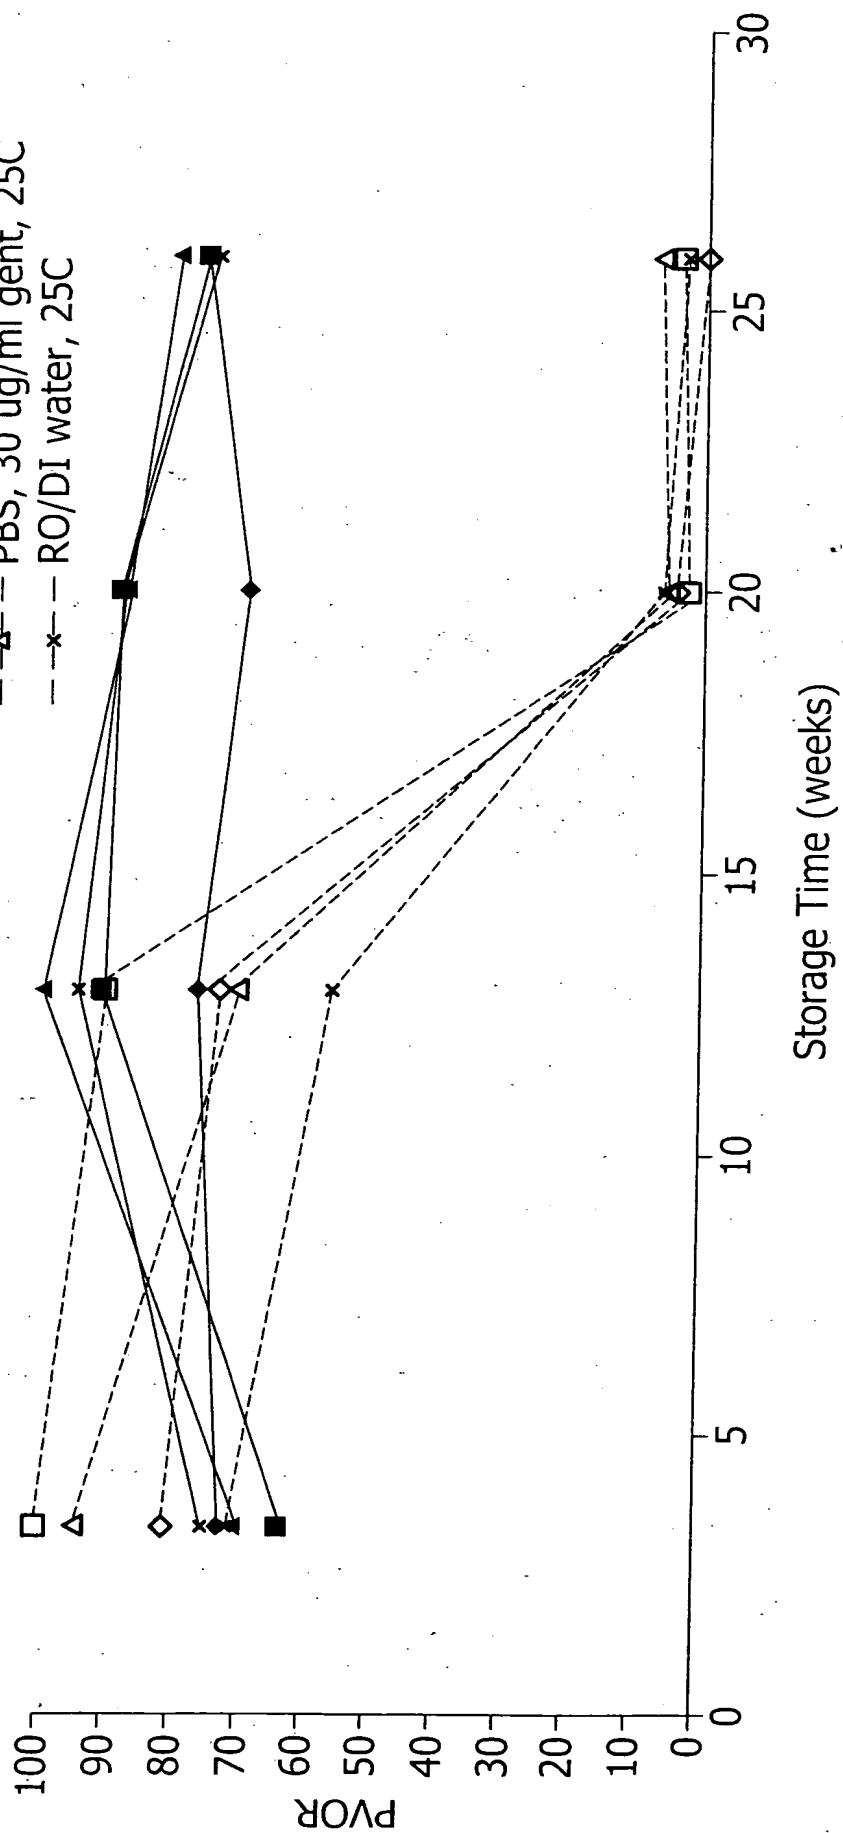


FIG. 5A

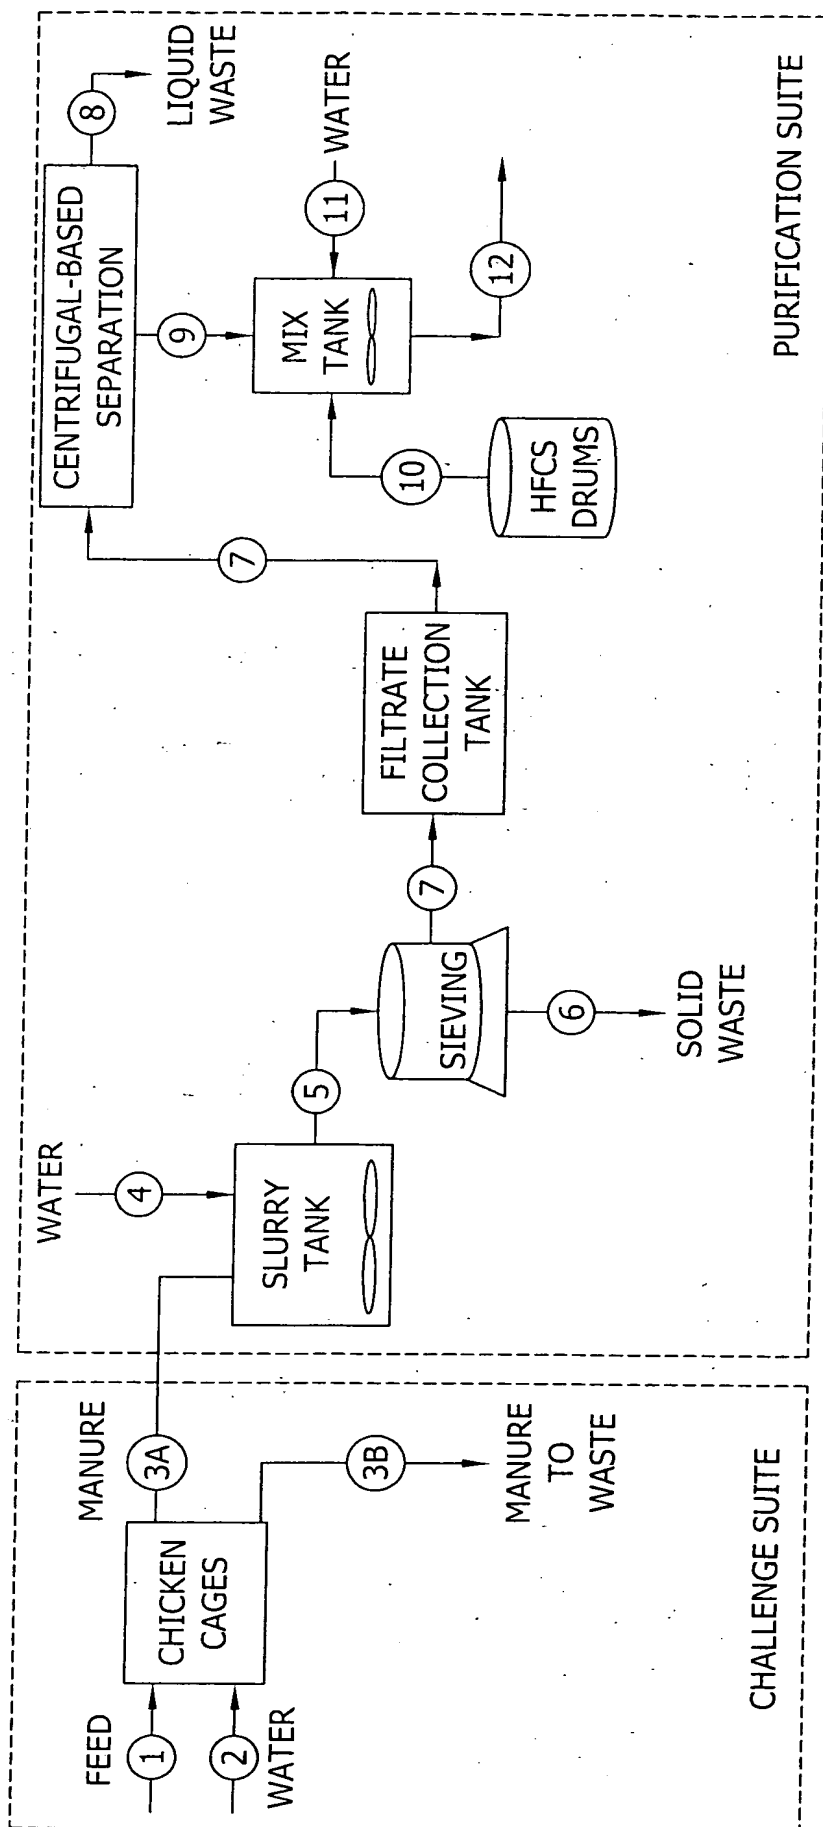


FIG. 5B

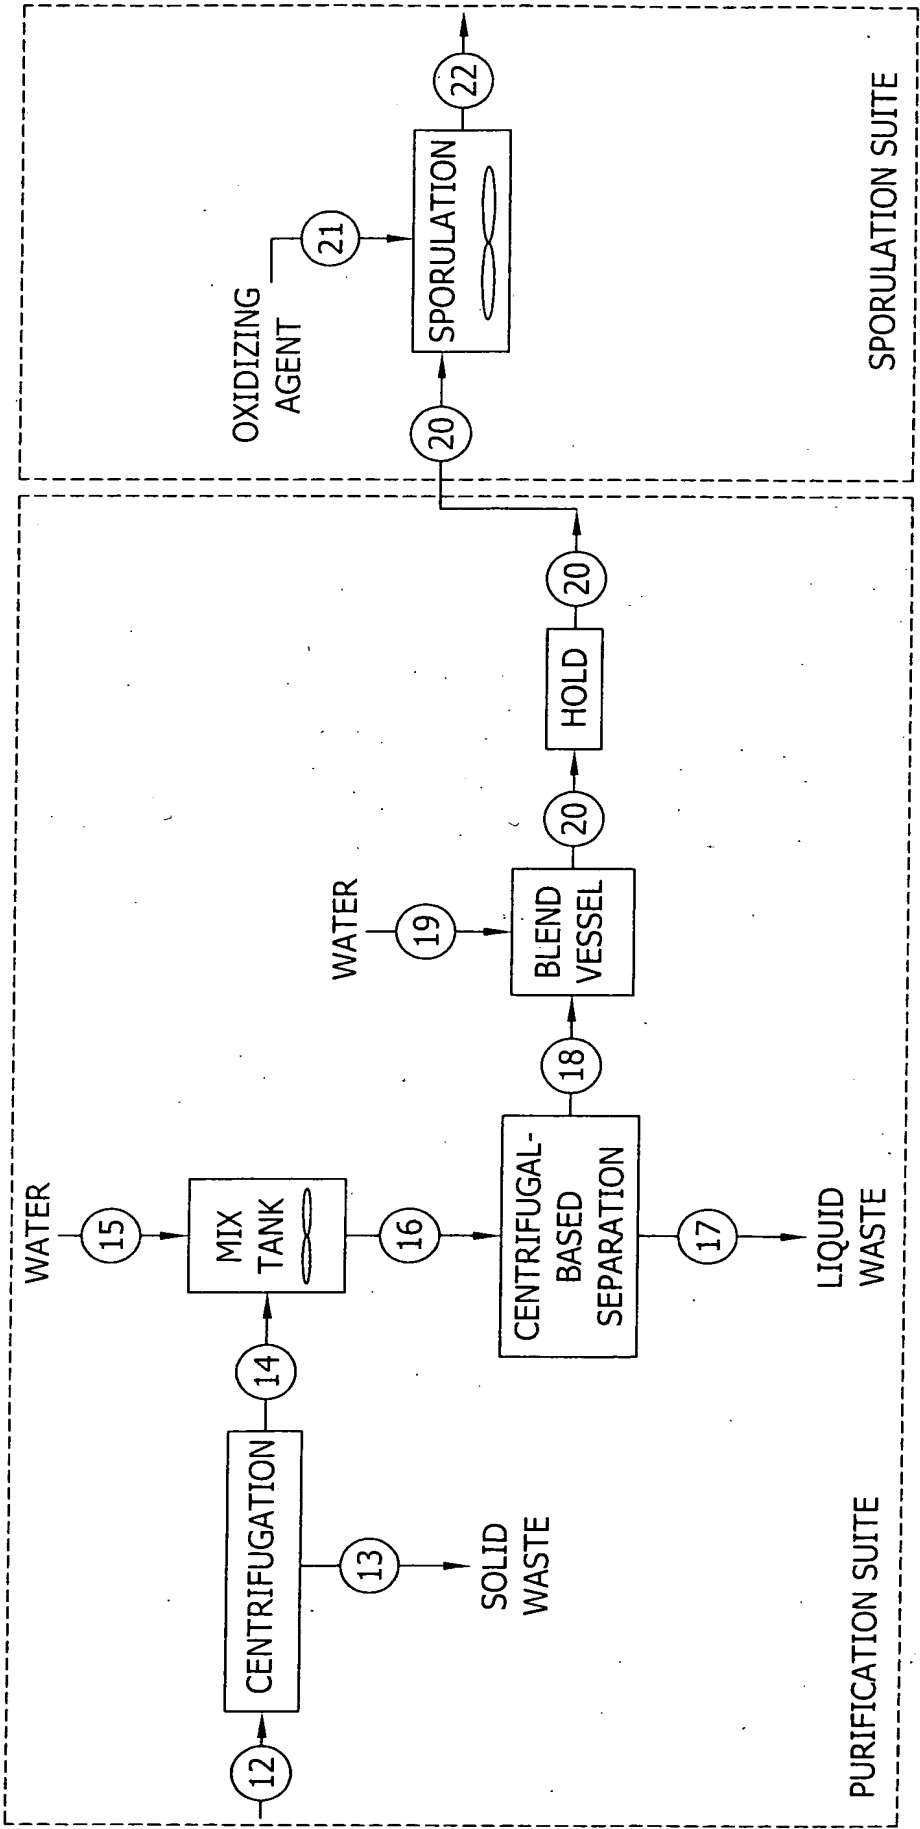


FIG. 5C

